


Grindys ant grunto virš pavoingos kapiliarinio vandens pakilimo zonos

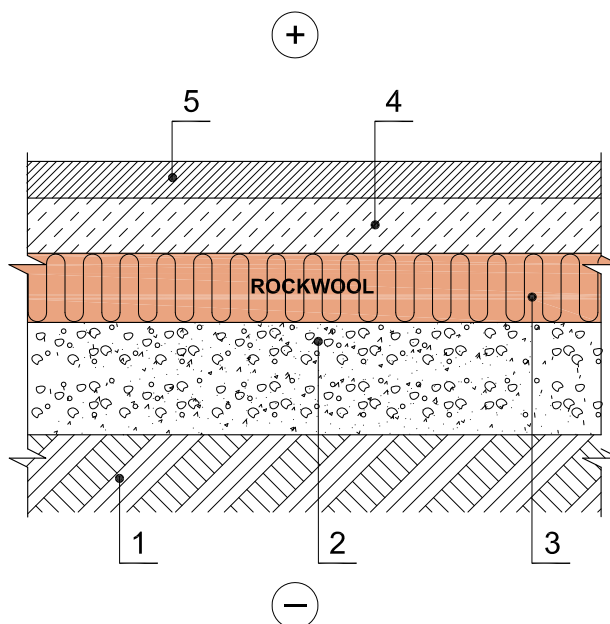

- 1 - gruntas
- 2 - drenuojantis sluoksnis (skalda, žvyras)
- 3 - Rockwool akmens vata
- 4 - armuoto betono pagrindas

Pastabos: Drenuojantis sluoksnis turi būti mažiausiai 150 mm storio.
Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis	Rockwool gaminytis
Multirock 35	Wentirock	TF-Board
Megarock / Toprock	Venti Max	Dachrock 185
Rock-Roll	Fasrock Max / Frontrock max E	Dachrock Max
● Floor-Batts	Fasrock	Monrock Pro
Steprock ND	Fasrock LL	Spodrock

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*