


Vėdinamos betono blokelių mūro sienos šiltinimas įrengiant plytų apdailą

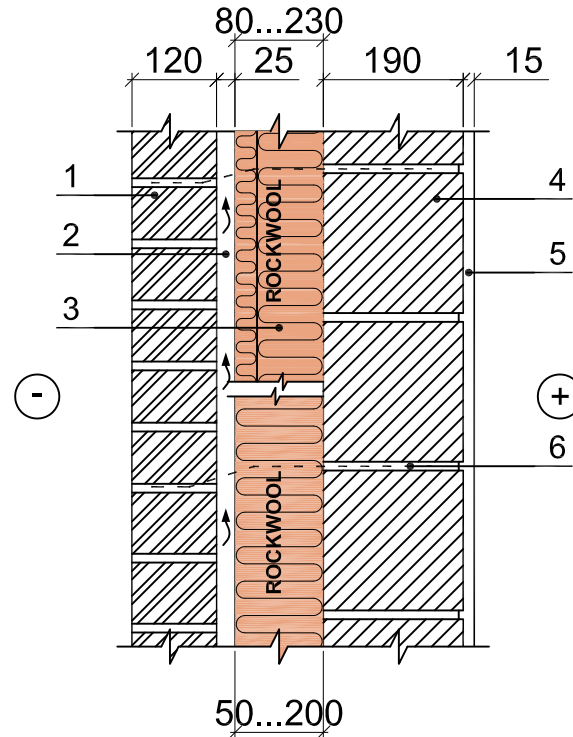

- 1 - apdailos plytos
- 2 - vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm
- 3 - akmens vatos plokštės **Multirock 35 (+ Wentirock 30 m)** ar **Venti Max**
- 4 - betono blokelis, 190 mm
- 5 - mineralinis tinkas, 15 mm
- 6 - stikloplasčio ryšys

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Izoliacinių plokščių Multirock 35 (+ Wentirock 30 mm) ar Venti Max storiai (mm)	Šilumos perdavimo koeficientas U [W/m²K]					
	50	75	100	120	150	200
1. Apdailos plytos						
2. Vėdinamas oro tarpas, min. 25 mm						
3. Akmens vatos plokštės Multirock 35 (+ Wentirock 30 m) ar Venti Max	0,39	0,31	0,25	0,22	0,19	0,15
4. Betono blokelis, 190 mm	0,58	0,41	0,32	0,28	0,23	0,17
5. Mineralinis tinkas, 15 mm						
6. Stikloplasčio ryšys						
1 - 6. Tas pats, bet	0,39	0,31	0,25	0,22	0,19	0,15
4. Betono blokelis, 240 mm	0,57	0,41	0,32	0,27	0,22	0,17

Pastaba: Atitvaros norminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento vertės pateiktos STR 2.05.01:2005