


Pastogės ant medinio perdenginio šiltinimas

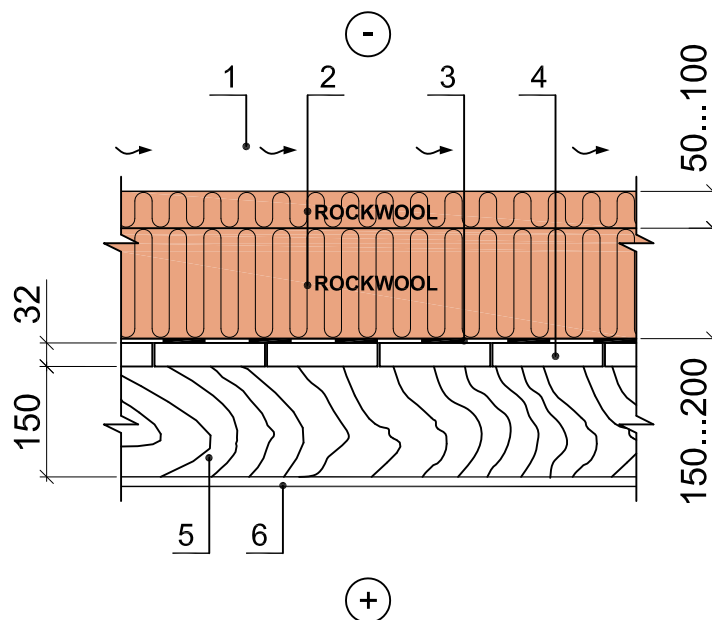

- 1 - vėdinama pastogė
- 2 - akmens vatos plokštės **Multirock 35**
- 3 - garo izoliacija - 0,2 mm polietileno plėvelė
- 4 - lentų paklotas, 32 mm
- 5 - medinė perdenginio sija, 150 mm
- 6 - vidaus apdaila

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Izoliacinių plokščių Multirock 35 storiai (mm)	Šilumos perdavimo koeficientas U [W/m²K]				
	50+150	100+150	120+150	50+200	100+200
1. Vėdinama pastogė 2. Akmens vatos plokštės Multirock 35 3. Garo izoliacija - 0,2 mm polietileno plėvelė 4. Lentų paklotas, 32 mm 5. Medinė perdenginio sija, 150 mm 6. Vidaus apdaila	0,17	0,14	0,13	0,14	0,12

Pastaba: Atitvaros norminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento vertės pateiktos STR 2.05.01:2005